

Приймання документів та визначення типу приєднанням

1. Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж забезпечується на підставі договору про приєднання та технічних умов, які є його невід'ємним додатком. Договір та технічні умови про приєднання видаються у випадках:

- приєднання нової електроустановки;
- збільшення електричного навантаження існуючої електроустановки;
- зміни вимог замовника до категорії надійності електропостачання;
- зміни точки приєднання електроустановки замовника;
- зміни схеми живлення електроустановки замовника з однофазної на трифазну.

2. Приймання документів для підготовки технічних умов та договору про приєднання до електричних мереж здійснюється:

центрального офісом ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» - у разі приєднання електроустановки незалежно від величини розрахункового максимального навантаження, ступеня напруги в точці приєднання, категорії надійності електропостачання, приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, когенераційних установок, а також у разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією.

філіями ПАТ «ЕК«Херсонобленерго» - у разі приєднання електроустановок від мереж компанії з величиною максимального розрахункового навантаження до 16 кВт включно та напругою до 1000 В у точці приєднання потужності;


3. Замовник подає заяву про приєднання електроустановки певної потужності та повний комплект документів для отримання технічних умов та договору про приєднання до електричних мереж. Приймання документів здійснюється відповідальними працівниками філій та центрального офісу ПАТ «ЕК«Херсонобленерго».

4. У разі відсутності повного комплексу документів, що додаються до заяви, або отримання заяви, що не відповідає вимогам **«Правил приєднання електроустановок до електричних мереж»**, ПАТ «ЕК«Херсонобленерго» протягом 3 (трьох) робочих днів з дня її отримання повідомляє про це замовника та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.

5. ПАТ «ЕК«Херсонобленерго» визначає тип приєднання електроустановки замовника (стандартне або таке, що не є стандартним) та надає замовнику проект договору та технічних умов про приєднання.

6. У разі незгоди із запропонованими ПАТ «ЕК«Херсонобленерго» точками забезпечення потужності, замовник на підставі техніко-економічного обґрунтування може запропонувати інші варіанти можливого приєднання. При цьому вихідні дані для розробки техніко-економічного обґрунтування надаються ПАТ «ЕК«Херсонобленерго» безоплатно протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту реєстрації заяви. ПАТ «ЕК«Херсонобленерго» приймає пропозиції замовника щодо точок забезпечення потужності відповідно до техніко-економічного обґрунтування або, у разі наявності відхилень техніко-економічного обґрунтування від вихідних даних, надає замовнику протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання його пропозицій обґрунтовану письмову відмову та офіційно повідомляє про таку відмову Інспекцію Держенергонагляду у Херсонській області.

Порядок приєднання до електромереж ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (стандартне приєднання)

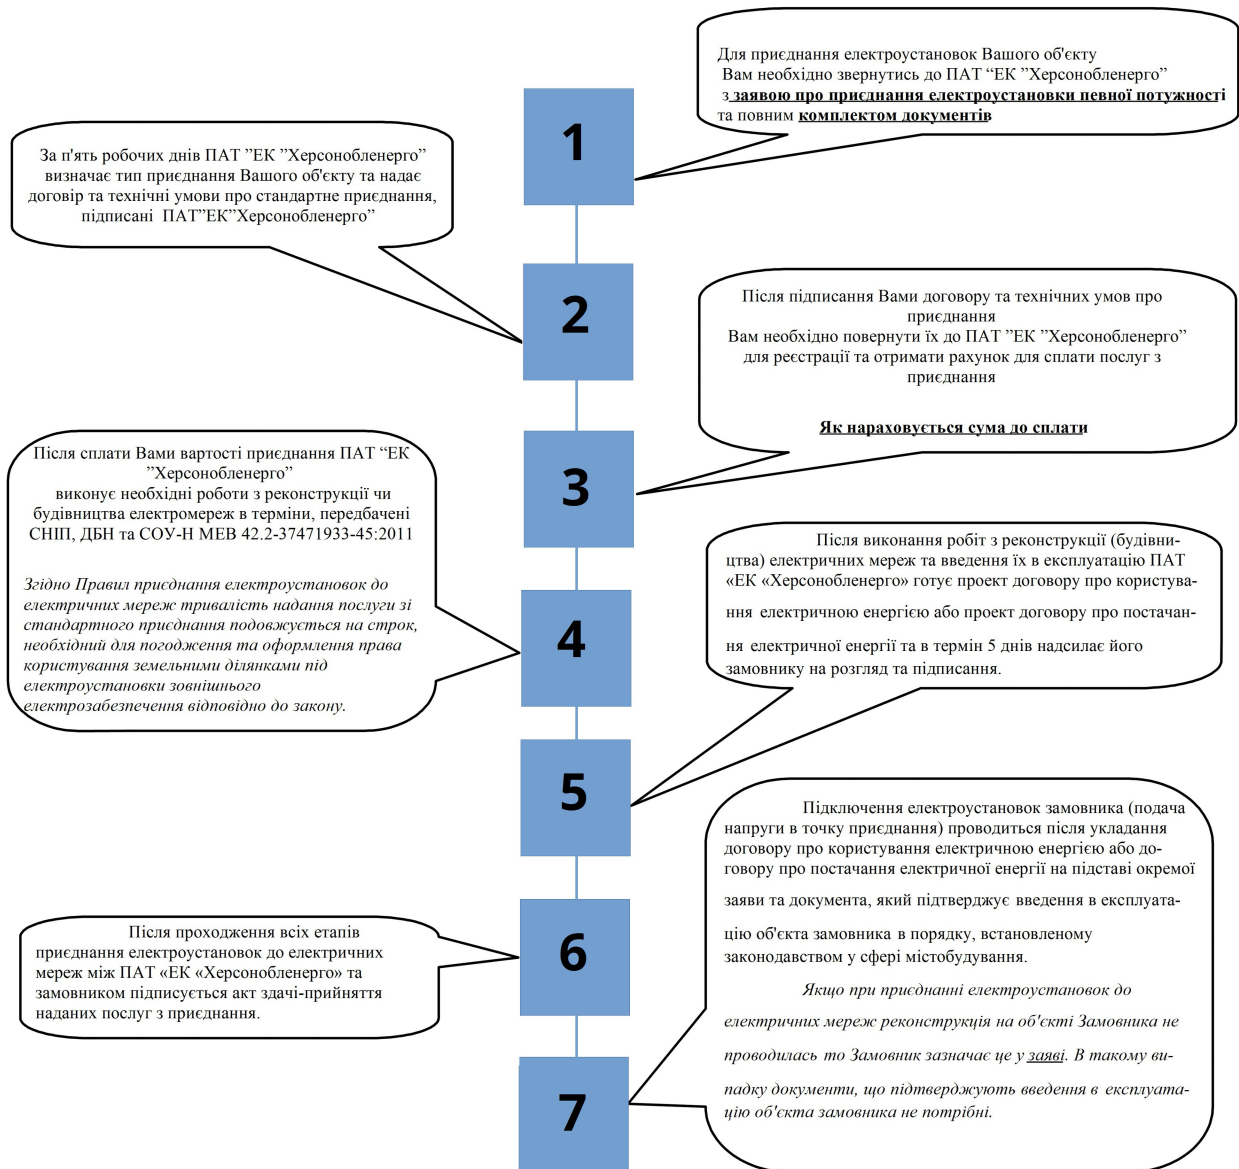

Нестандартний тип приєднання

Тип приєднання буде визначено як нестандартне, у разі якщо розрахункова (прогнозована) потужність об'єкта замовника (яка визначається виключно замовником) більше 50 кВт **АБО** якщо відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання потужності перевищує 300 метрів по прямій лінії. При цьому точка приєднання потужності має знаходитися на межі земельної ділянки або на земельній ділянці Замовника. В свою чергу точка забезпечення потужності має бути визначена в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, які мають змогу приєднати розрахункову (прогнозовану) потужність об'єкта замовника із збереженням показників якості електричної енергії та надійності електропостачання.

Як нараховується сума до сплати за приєднання, яке не є стандартним

Сума до сплати за приєднання, яке не є стандартним нараховується ПАТ

”ЕК ”Херсонобленерго” на основі:

кошторису розробленої Вами проектною документації,
[методику розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж](#) за формулою:

$$П = P_{\text{заявл.}} \times H_p + V_{\text{пр}} + V_{\text{соб.}},$$

де $P_{\text{заявл.}}$ – заявлена до приєднання потужність замовника;

H_p – питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності на джерелі живлення на дату укладання договору про приєднання;

$V_{\text{пр}}$ – вартість будівництва (реконструкції) електромереж, згідно наданої Вами проектно-кошторисної документації;

$V_{\text{соб.}}$ - сума фактичних витрат на приєднання, що формують виробничу собівартість за джерелом живлення (сума вартості підготовки технічних умов, сума вартості узгодження проектно-кошторисної документації та підключення, згідно калькуляцій.).

У разі необхідності виконання реконструкції джерела живлення, якщо резерв абонованої приєднаної потужності джерела живлення менше заявленої до приєднання потужності, плата за приєднання розраховується по формулі 7 Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

Вартість послуги з приєднання оформлюється у вигляді додаткової угоди до договору про приєднання.

Порядок приєднання до електромереж ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" (приєднання, яке не є стандартним)

