


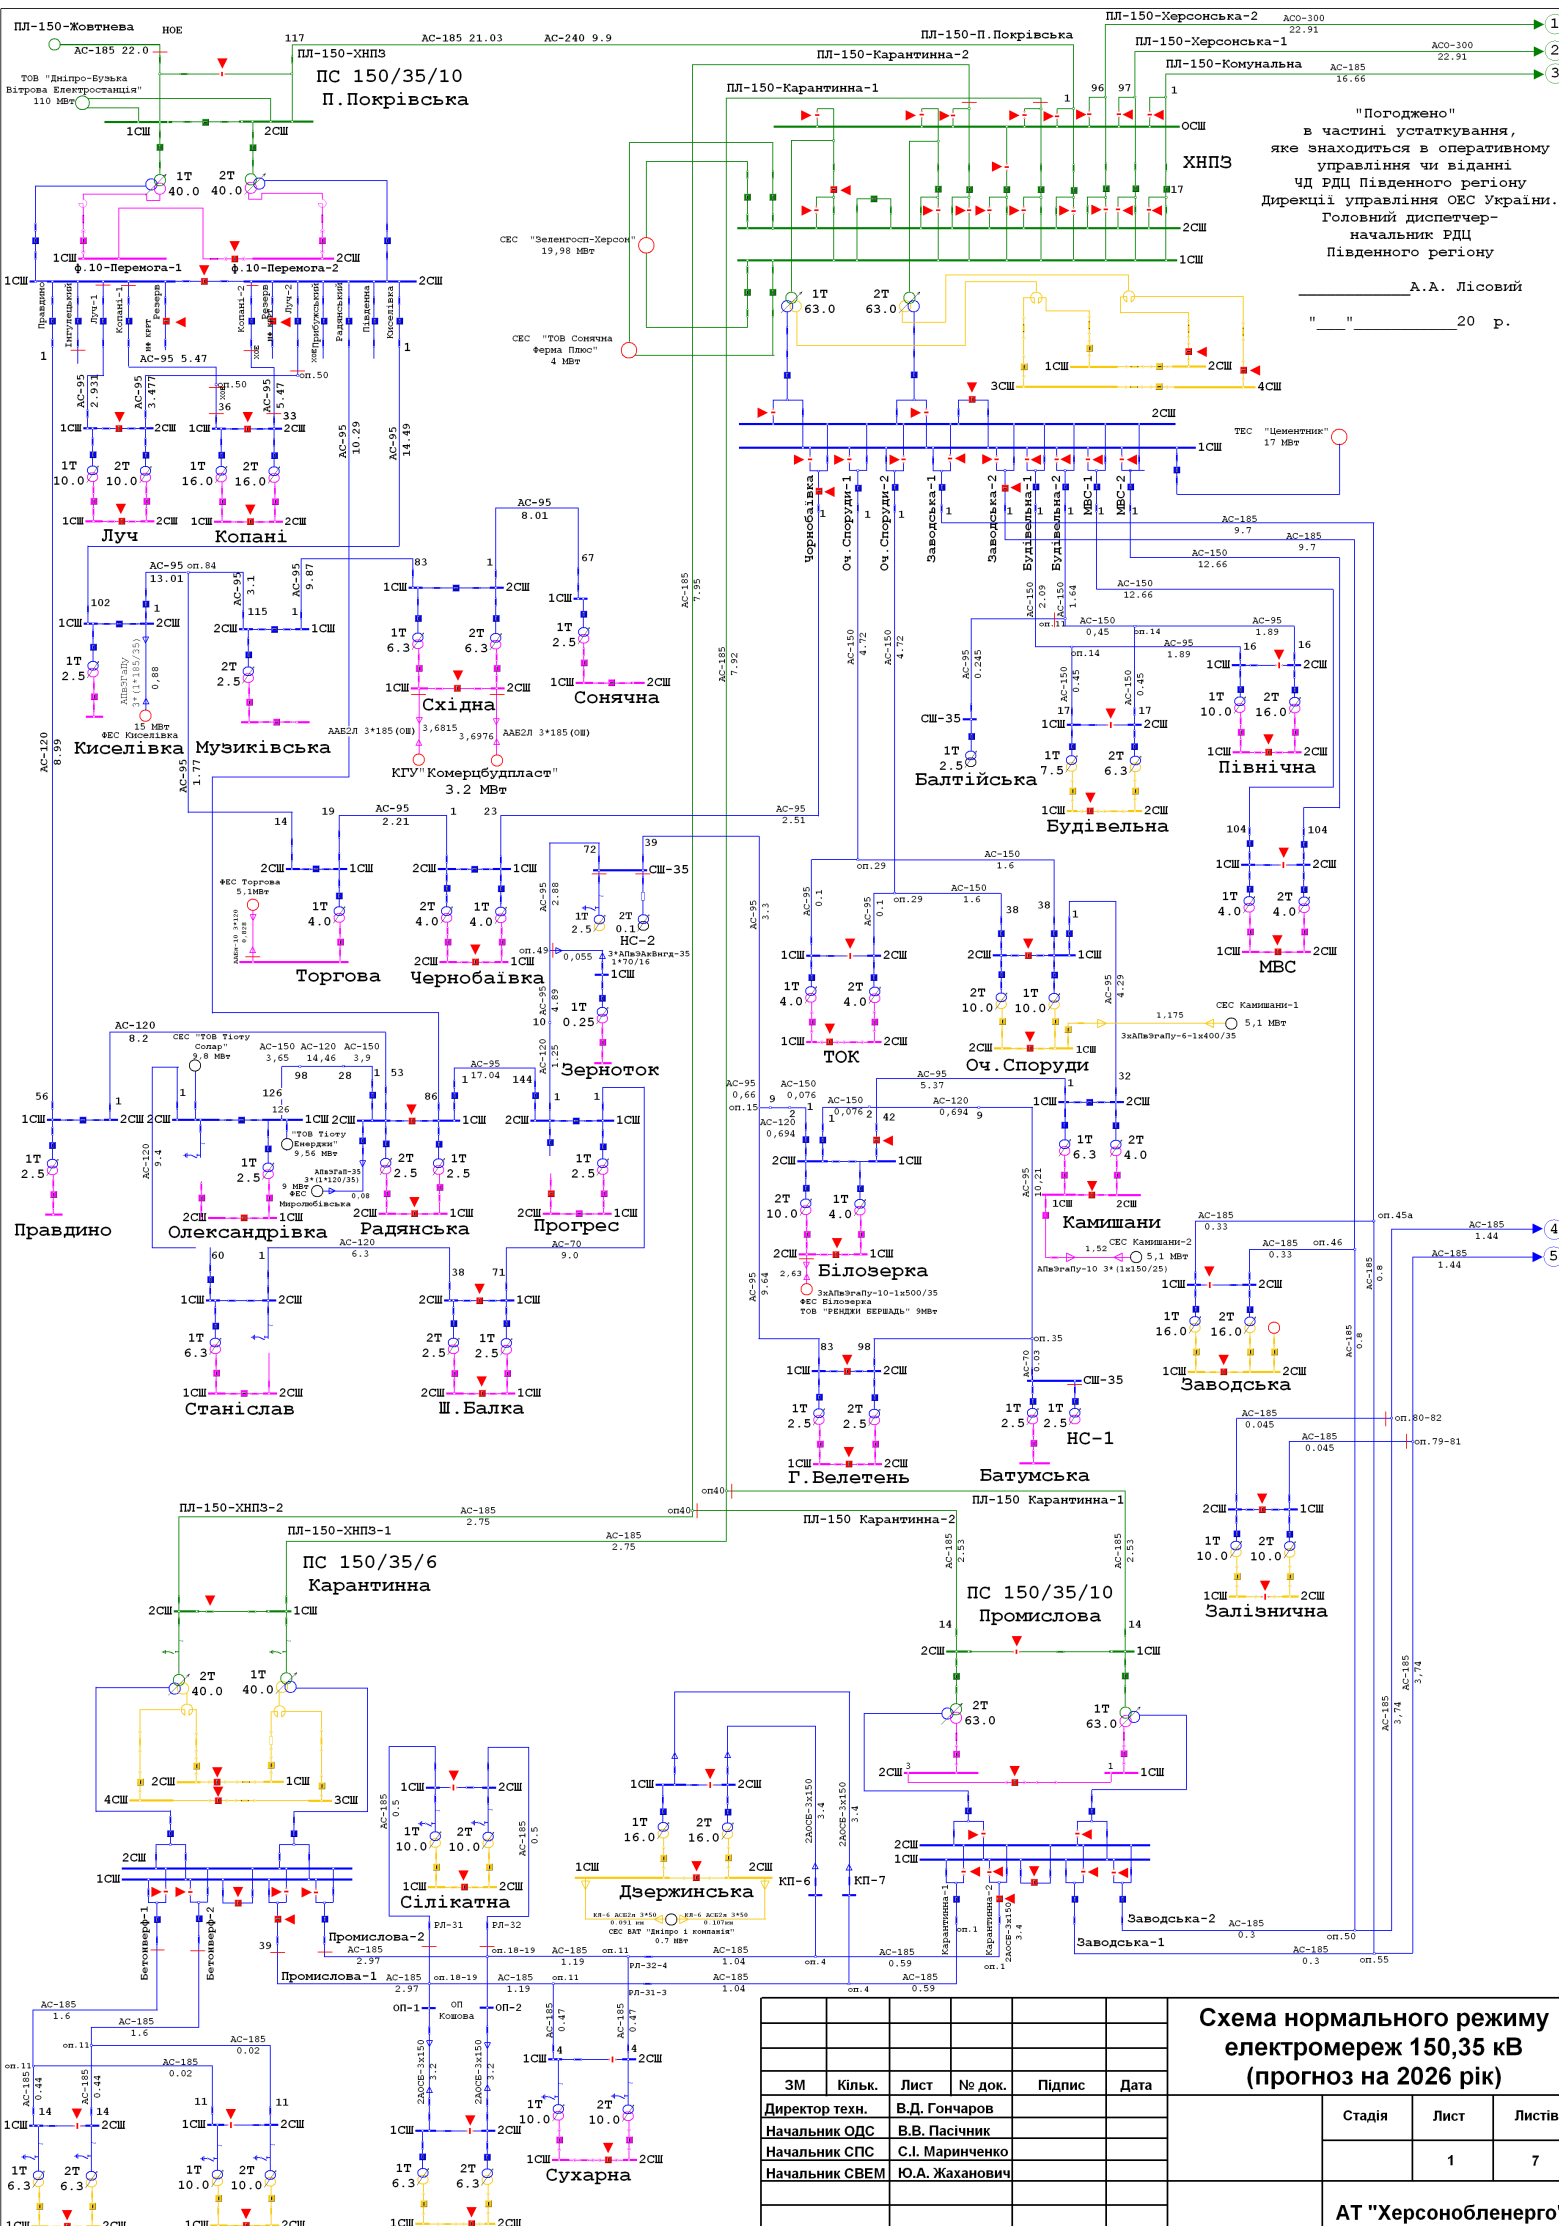

"Погоджено"
в частині устаткування,
яке знаходиться в оперативному
управлінні чи віданні
ЧД РДЦ Південного регіону
Дирекції управління ОЕС України.
Головний диспетчер-
начальник РДЦ
Південного регіону

А.А. Лісовий
" " " 20 р.

Схема нормального режиму
електромереж 150,35 кВ
(прогноз на 2026 рік)


ЗМ	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата
Директор техн.	В.Д. Гончаров				
Начальник ОДС	В.В. Пасічник				
Начальник СПС	С.І. Маринченко				
Начальник СВЕМ	Ю.А. Жажанович				
Креслив	А.І. Романюк				

Стадія	Лист	Листів
	1	7
АТ "Херсонобленерго"		




Стадія	Лист	Листів
	2	7

АТ "Херсонобленерго"



Стадія	Лист	Листів
	3	7

АТ "Херсонобленерго"



Стадія	Лист	Листів
	4	7

АТ "Херсонобленерго"	
----------------------	--


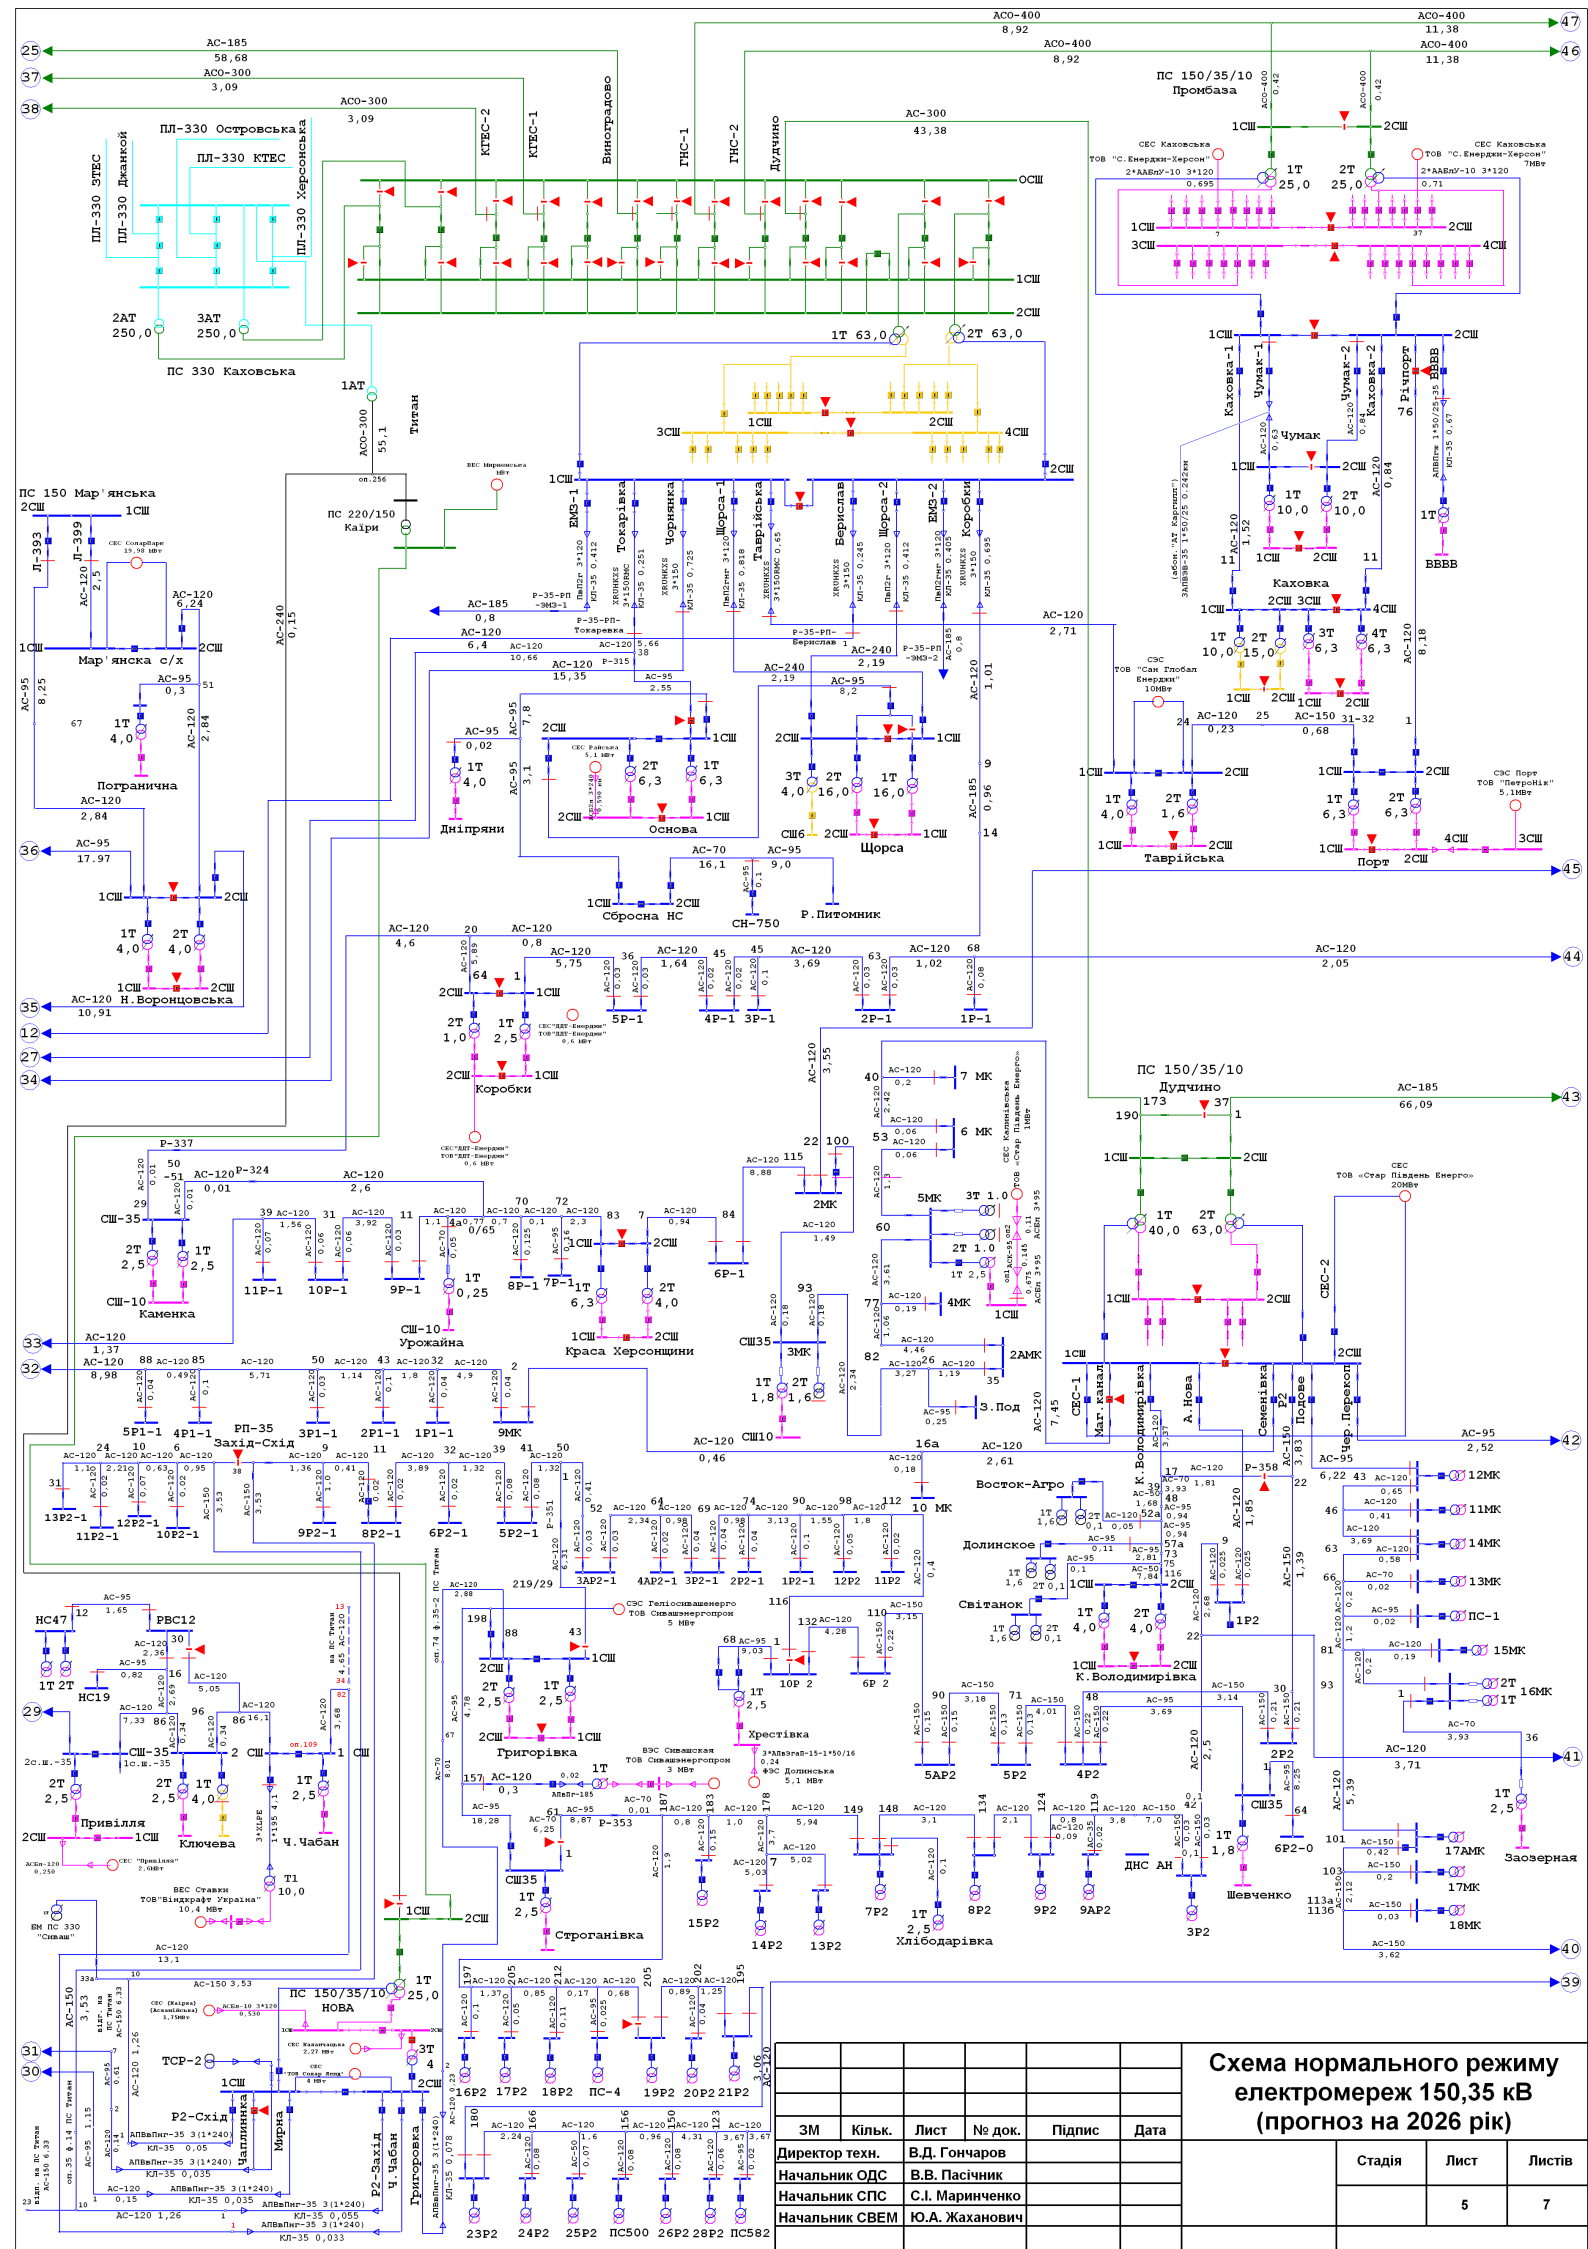


Схема нормального режиму електромереж 150,35 кВ (прогноз на 2026 рік)

ЗМ	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Лист	Листів
Директор техн.	В.Д. Гончаров							
Начальник ОДС	В.В. Пасічник							
Начальник СПС	С.І. Маринченко						5	7
Начальник СВЕМ	Ю.А. Жаханович							
Креслив	А.І. Романок							



Стадія	Лист	Листів
	6	7

АТ "Херсонобленерго"

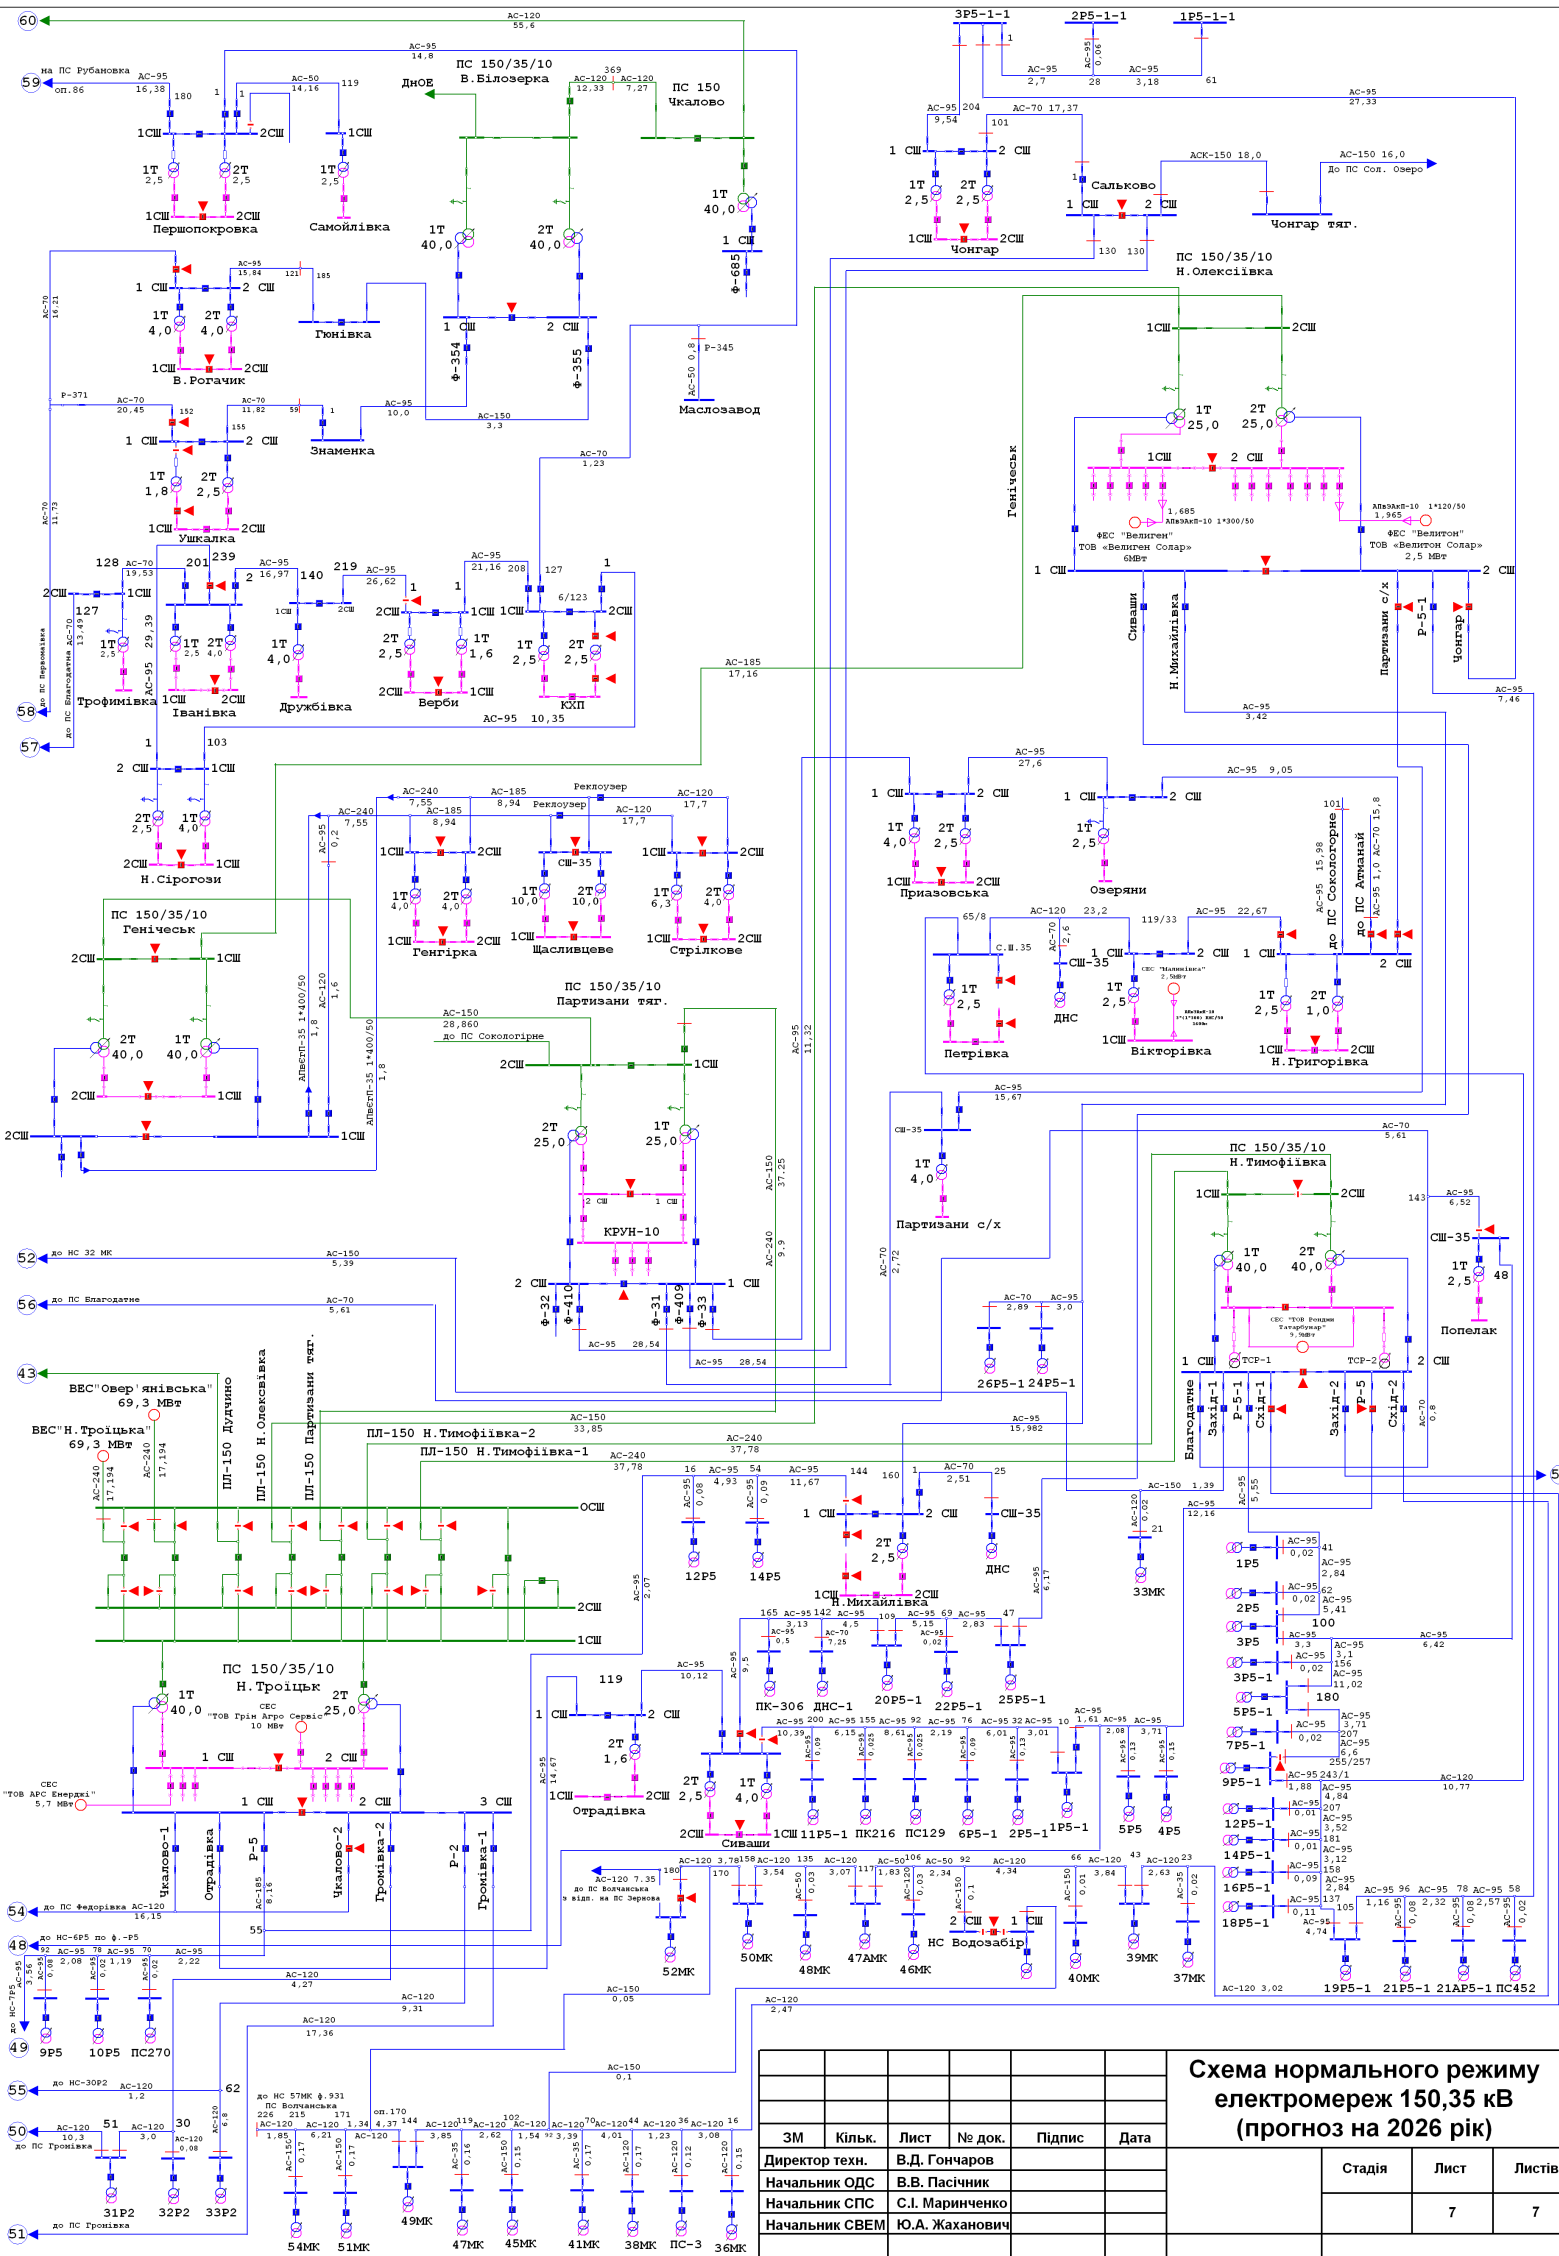


Схема нормального режиму
електромереж 150,35 кВ
(прогноз на 2026 рік)

ЗМ	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Лист	Листів
Директор техн.	В.Д. Гончаров							
Начальник ОДС	В.В. Пасічник							
Начальник СПС	С.І. Маринченко						7	7
Начальник СВЕМ	Ю.А. Жаханович							
Креслив	А.І. Романюк							